

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Территориальный отдел
надзорной деятельности и профилактической работы № 8
658080, г. Новоалтайск, ул. Войкова, 22, т.4-61-09, т. 4-70-08,
E-mail: to_gpn@mail.ru

Предписание № 553/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Краевое государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания «Озерский психоневрологический интернат» в лице директор Земакин Владимир Николаевич

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 553 от «16» октября 2019 г. начальника ТО НД и ПР № 8 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 23.10.19 10:00:00-12:00:00 проведена плановая / выездная проверка в отношении: Краевое государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания «Озерский психоневрологический интернат», фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): п.Восточный, ул. Береговая 37.

проверку проводил(а):

Царев Андрей Иванович - Дознаватель ОД ТО НД и ПР №8 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю, эксперты не привлекаются

совместно с: директором Земакиным Владимиром Николаевичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Здание не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией с дублированием сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	Ст. 83 ч. 7 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.07.20	
2	Выход из лестничной клетки не выполнен непосредственно наружу или через вестибюль, отделенный от примыкающего коридора перегородкой с дверями	п.4.4.6 СП 1.13130.2009	01.07.20	
3	Тупиковый коридор 19 м. до эвакуационного выхода	П.5.2.23 Табл.2 СП 1.13130.2009	01.07.20	
4	Автоматическая пожарная сигнализация, смонтированная на объекте защиты, находится в неисправном состоянии (отключена в гараже)	п.61 Правил противопожарного режима в РФ	01.07.20	
5	Автоматическая пожарная сигнализация, смонтированная на объекте защиты, находится в неисправном состоянии (отключена в гараже)	п.61 Правил противопожарного режима в РФ	01.07.20	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожар-

ный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Царев Андрей Иванович - Дознаватель ОД ТО НД и ПР №8

УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)




(подпись)

М.Л.П.

«23» октября 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

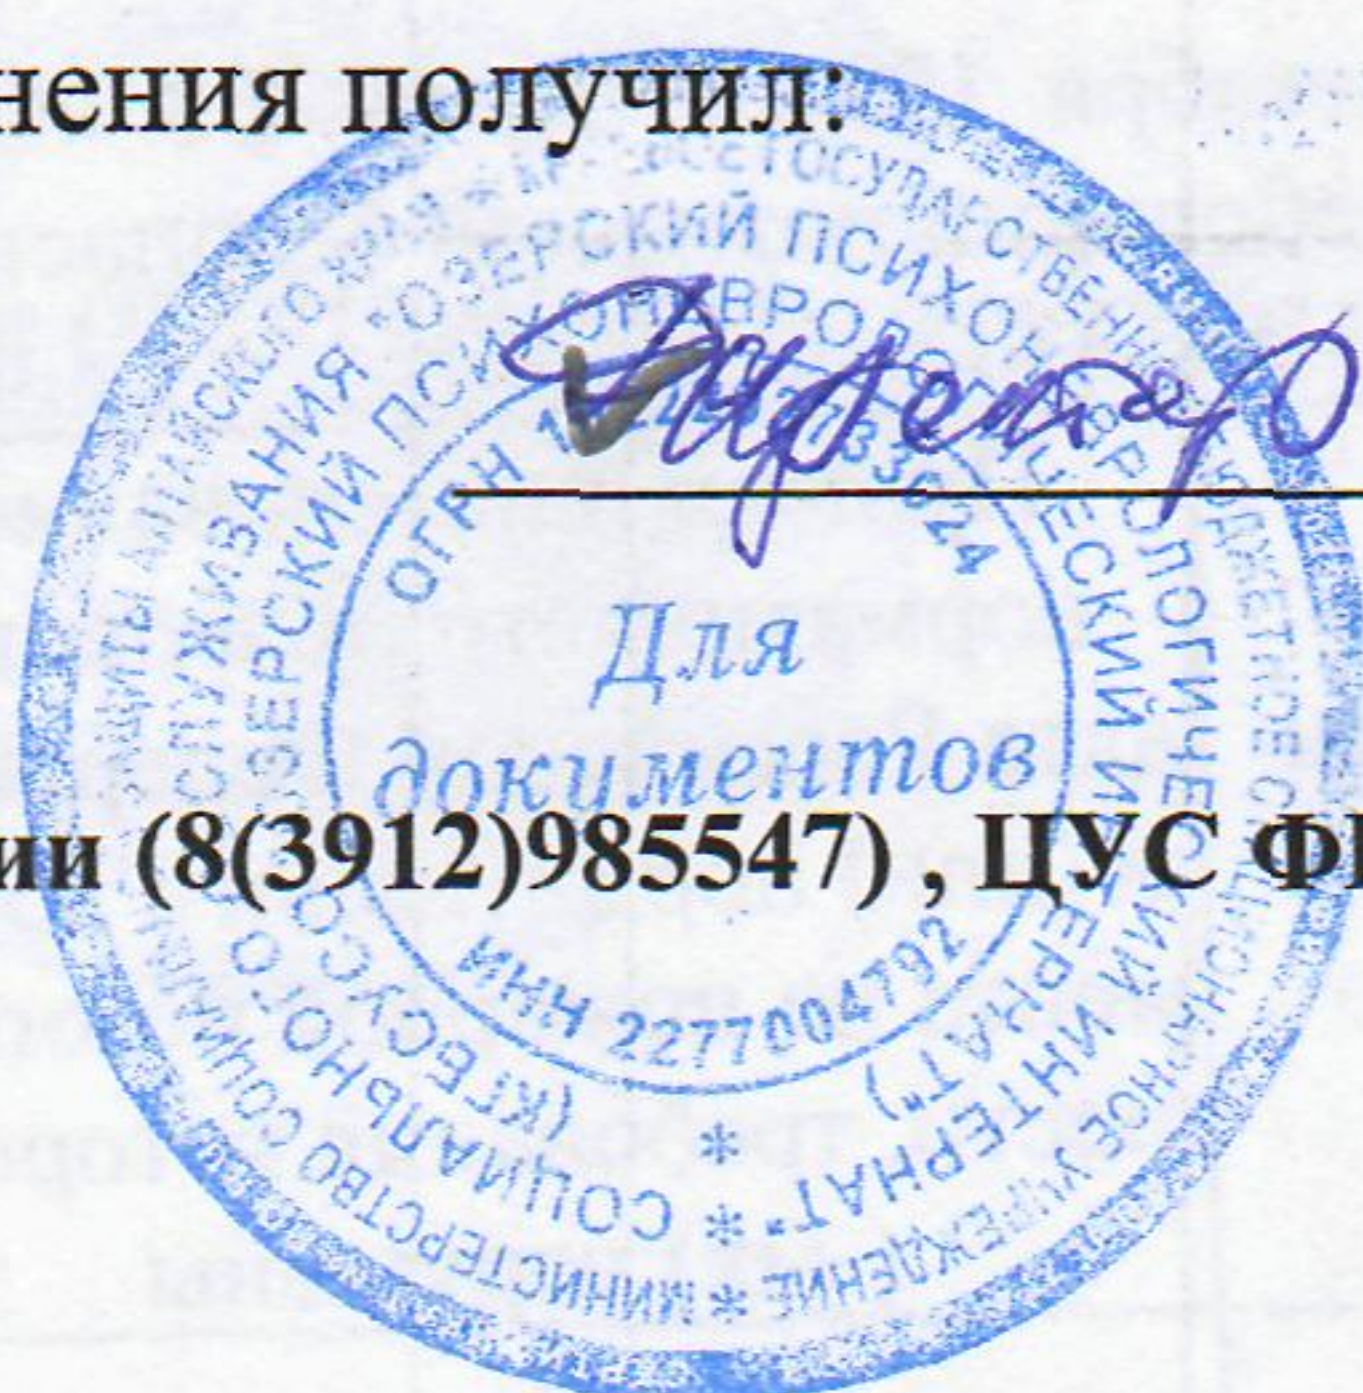

(должность, фамилия, инициалы)

«23» октября 2019 г.

Телефон доверия СРЦ МЧС России (8(3912)985547), ЦУС ФПС по Алтайскому краю: (8(3852)658219)